

---

# RAPPORT D'ESSAI : MESURAGE EN LABORATOIRE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

---

**Essais réalisés :**

Sur : **Cloison placo Ba13 avec Porte bois 40mm**

**Marque de la cloison : ELLERS**

**Lieu des essais :**

DECIBEL France  
616 rue de la dombes  
01706 MIRIBEL Cedex

**Eprouvette :**



**Remarques :**

Les informations se rapportant à des produits ou à des techniques d'installation sont donnés dans ce rapport d'essai à titre indicatif seulement. Les notices, plans, croquis et autres renseignements sont communiqués sous la responsabilité du Client relativement aux éprouvettes en essai : ils ne sauraient être réputés suffisants pour permettre leur mise en oeuvre et n'engagent pas la responsabilité de la société DECIBEL France qui est par ailleurs limitée aux seules performances acoustiques des éprouvettes testées et montées par le client.

DECIBEL France a été chargée de réaliser des essais de mesurage de l'indice d'affaiblissement acoustique de(s) éprouvette(s) suivante(s) :

**Cloison placo Ba13 avec Porte bois 40mm**

**Description de(s) éprouvette(s)** : on se reportera utilement aux informations fournies en annexe (s) :

**Conditions des mesurages et des calculs :**

Les mesurages et les calculs ont été réalisés dans un laboratoire en conformité avec les dispositions prévues par les normes :  
NF EN ISO 140-3 (août 1995) et NF EN ISO 717-1 (août 1997)

**Installation**

Le laboratoire consiste en 2 salles réverbérants adjacentes, avec une ouverture d'essai entre elles, dans laquelle on introduit l'échantillon en essai.

L'éprouvette en essai a été installée dans cette ouverture d'essai : sans l'intermédiaire d'une paroi support (détails en annexe 1)

La vérification du fait que l'éprouvette a été installée d'une façon aussi réaliste que possible vis-à-vis de l'installation sur chantier est de la responsabilité du Client

Dans le cas d'une éprouvette avec 1 face notablement plus absorbante que l'autre la face dont l'absorption est la plus élevée a été disposée côté salle d'émission

**Production du champ acoustique dans la salle d'émission**

Le champ acoustique dans la salle d'émission est produit par un générateur de bruit rose normalisé de marque 01dB composé d'une source omnidirectionnelle dodécaédrique (Omni12) relié à un amplificateur de puissance (Ampli 12)

**Appareillage de mesures**

L'appareillage de mesures comprend des microphones de Marque 01dB (Gras) type 1/2 pouce, avec préamplificateurs associés de Marque 01dB-Metravib et un système d'analyse et de mesurage Symphonie avec logiciels associés

Les enregistrements sont effectués en simultanés en différentes positions de microphones dans la salle d'émission et dans la salle de réception en faisant varier la position des hauts parleurs, conformément à la norme de mesurage.

**Calculs**

L'indice d'affaiblissement acoustique a été déterminé au moyen de la relation :  $R = L1 - L2 + 10 \log_{10} (S / A)$  où :

**L1** est le niveau moyen de pression acoustique dans la salle d'émission, en dB

**L2** est le niveau moyen de pression acoustique dans la salle de réception, en dB

**S** est l'aire de l'éprouvette, en m<sup>2</sup>

**A** est l'aire d'absorption acoustique équivalente dans la salle de réception, en m<sup>2</sup> :  $A = 0.16 * V / T$

**V** est le volume de la salle de réception, en m<sup>3</sup>

**T** est la durée de réverbération de la salle de réception, en secondes

**Notes :**

**Niveau moyen de pression acoustique dans une salle**

10 fois le logarithme décimal du rapport de la moyenne spatio-temporelle des carrés des pressions acoustiques au carré de la pression acoustique de référence (2E-5Pa) , la moyenne spatiale étant comprise dans l'étendue de la salle à l'exception des zones où le rayonnement direct de la source sonore et le champ proche des limites (parois,etc.) ont une influence notable.

**Indice d'affaiblissement acoustique**

10 fois le logarithme décimal du rapport de la puissance acoustique incidente sur une paroi en essai (éprouvette) à la puissance acoustique transmise par l'éprouvette.

**Durée de réverbération**

Temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique décroisse de 60 dB après l'arrêt de la source de bruit dans une salle.

## RAPPORT D'ESSAI : MESURAGE EN LABORATOIRE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Marque de la cloison : **ELLERS**

Date de l'essai : 20/06/2011

Identification du produit : **Cloison placo Ba13 avec Porte bois 40mm**

Aire de l'éprouvette, S (m<sup>2</sup>) : 13,8

Description de l'éprouvette et des dispositifs d'essai :

Epaisseur (m) : 0,080

2 parements placo Ba13 avec remplissage Laine de verre 45mm

Porte bois à âme pleine ép40mm, 930\*2500mm

Evaluation selon ISO 717-1

Evaluation établie à partir des résultats de mesure obtenus par une méthode d'expertise

**R<sub>w</sub> (en dB) : 32**

**C (en dB) : -1**

**C<sub>tr</sub> (en dB) : -4**

**C<sub>50-3150</sub> (en dB) : -1**

**C<sub>50-5000</sub> (en dB) : 0**

**C<sub>100-5000</sub> (en dB) : 0**

**C<sub>tr,50-3150</sub> (en dB) : -5**


**C<sub>tr,50-5000</sub> (en dB) : -5**

**C<sub>tr,100-5000</sub> (en dB) : -4**

- - - gamme de fréquence selon la  
— courbe des valeurs de référence ISO 717-1 **R<sub>réf.</sub> (dB)**
— **R (dB)**  
- - - **R'<sub>max</sub> (dB)**

f (Hz)	R (dB)	R <sub>réf.</sub> (dB)	R' <sub>max</sub> (dB)
50	14,2		37,5
63	18,4		36,1
80	18,7		38,9
100	10,7	13	41
125	19,2	16	46
160	26,1	19	46
200	27,2	22	54
250	31,7	25	54
315	33,5	28	56
400	35,4	31	60
500	34,3	32	62
630	33,3	33	66
800	30,8	34	73
1k	30,5	35	79
1,25k	31,4	36	84
1,6k	31,7	36	86
2k	32,9	36	87
2,5k	33,9	36	85
3,15k	35,5	36	84
4k	37,6		84
5k	37,5		88
6k	37,6		73
8k	40,0		65
10k	40,8		60

f (Hz)	R <sub>oct</sub> (dB)	f (Hz)	R <sub>oct</sub> (dB)
63	16,6	1k	30,9
125	14,8	2k	32,7
250	30,0	4k	36,8
500	34,2	8k	39,2

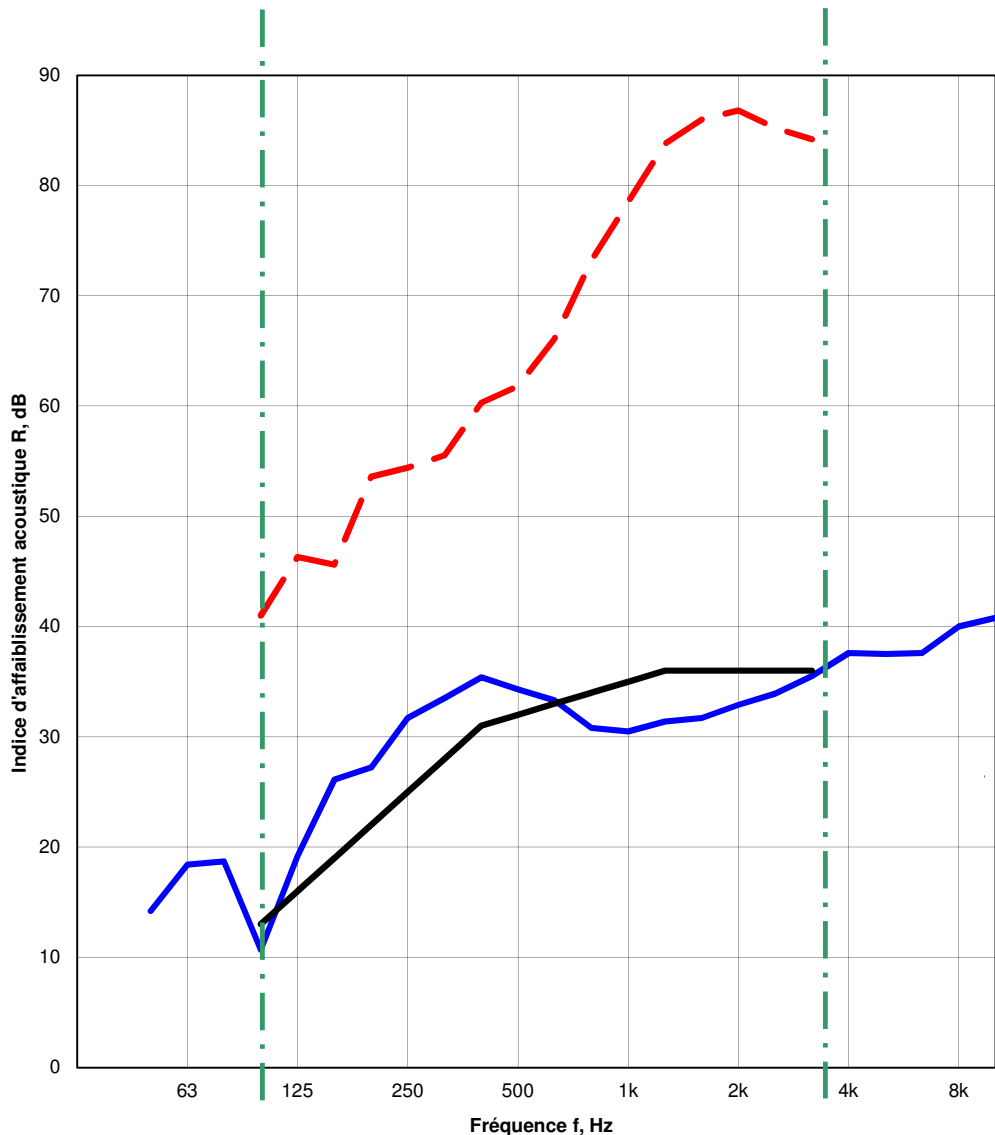

Identification des salles d'essai : poste d'essais R



Volume de la salle d'émission (m<sup>3</sup>) : 59  
 Volume de la salle de réception (m<sup>3</sup>) : 75,5  
 Température de l'air des salles d'essai (°C) : 19  
 Humidité de l'air des salles d'essai (%) : 48,0

Nom de l'organisme d'essai : Decibel France [www.decibelfrance.com](http://www.decibelfrance.com)


Responsables de l'essai et Signatures :

<b>Marc Peronny</b>
Technicien Acousticien



# PLANS DU POSTE D'ESSAIS

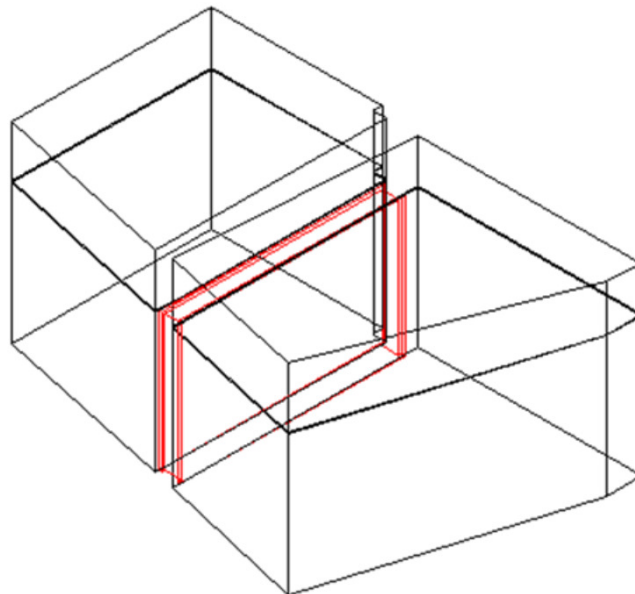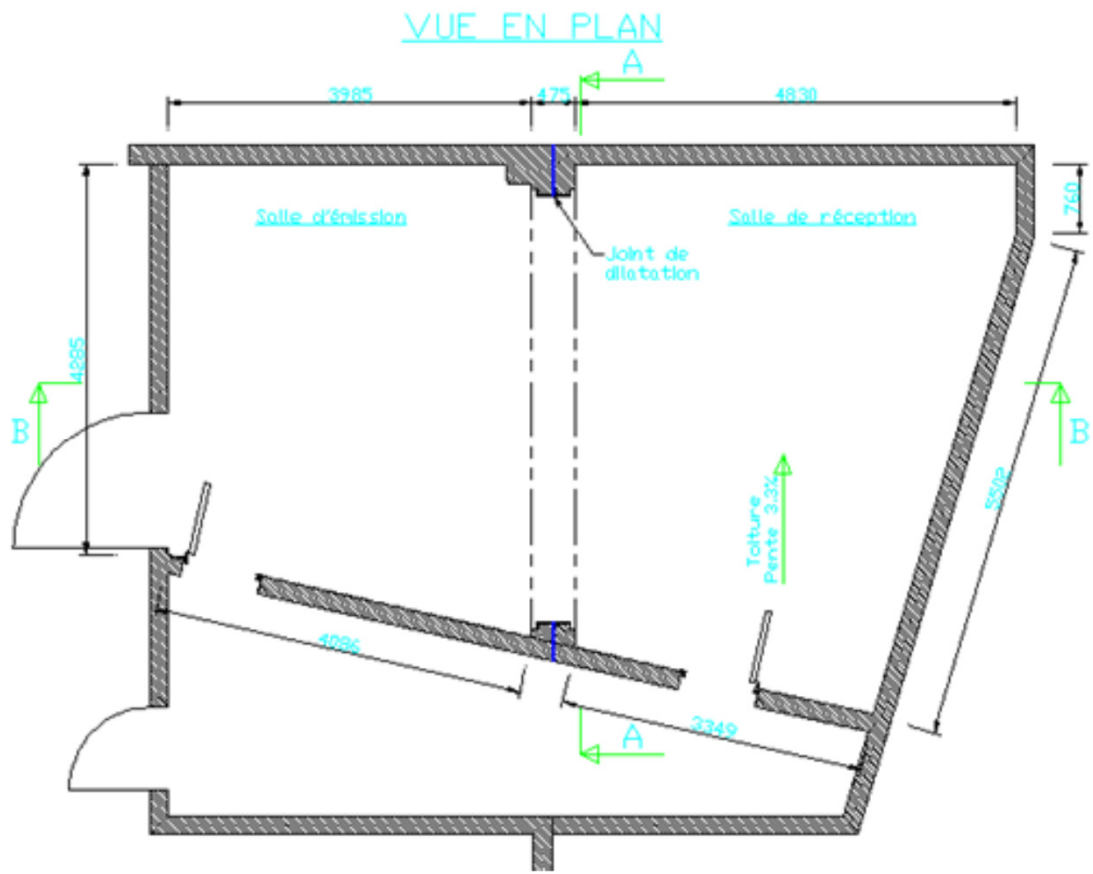


# CONDITIONS GENERALES DE MONTAGE DE L'EPROUVETTE

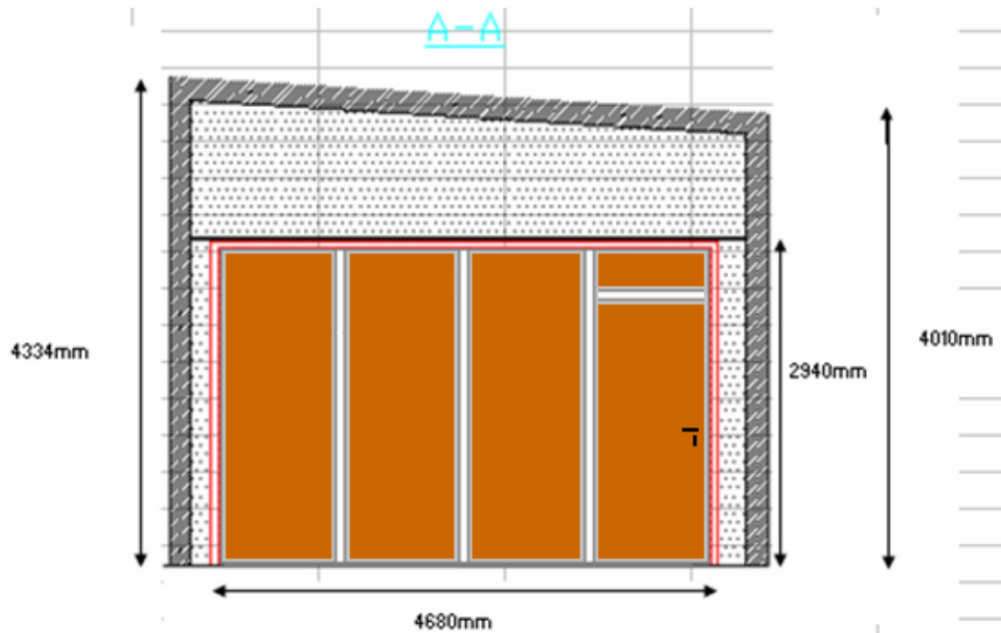

**Coupe Horizontale**

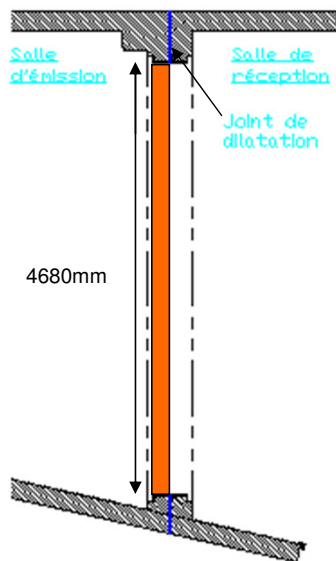

**Coupe Verticale**

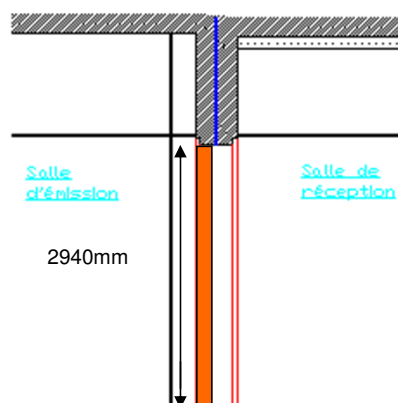

PHOTOS  
DE L'EPROUVETTE

